

Приложение № 1
к приказу КемГУ
от 18 ИЮН 2026 № 310/10

ПРОГРАММА

ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая программа устанавливает основные требования пожарной безопасности на объектах КемГУ и распространяется на всех сотрудников и посетителей, всех лиц принимаемых на работу, в том числе временную, лиц командированных на работу, лиц проходящих обучение и иных лиц, осуществляющих трудовую деятельность по решению руководителя организации.

Программа разработана согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., в соответствии с пунктом 1 Приложения N 2 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 года N 1120, другими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной безопасности в целях исполнения и применения всеми работниками КемГУ, с целью защиты их жизни и здоровья, имущества компании, охраны окружающей среды.

1. Общие сведения о пожарной и взрывопожарной опасности организации и отдельных её участков.

Специфика и особенности КемГУ по условиям пожаро - и взрывоопасности состоит в том, что в зданиях университета имеются помещения различного класса функциональной пожарной опасности.

1.1 Институты и факультеты:

- Институт биологии, экологии и природных ресурсов
- Институт истории и международных отношений
- Институт образования
- Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
- Технологический институт пищевой промышленности
- Институт цифры
- Институт фундаментальных наук
- Юридический институт
- Социально-психологический институт
- Факультет физкультуры и спорта
- Институт экономики и управления
- Медицинский институт
- Колледж промышленных, информационных технологий и права
- Институт НБИКС технологий

имеют помещения, такие как учебные и экспериментальные лаборатории, складские помещения, которые относятся к категории по взрывопожарной и пожарной опасности «В» (пожароопасная).

1.2 Структурные подразделения:

- «Управление бухгалтерского учета и финансового контроля»;
- «Финансово-экономическое управление»;
- «Отдел информации и связей с общественностью»;
- «Канцелярия»;
- «Отдел подготовки научных кадров»;
- «Отдел по государственным закупкам»;
- «Ректорат»;
- «Отдел международного сотрудничества»;
- «Учебно-методическое управление»;
- «Информационно-аналитический отдел»;
- «Управление по работе с персоналом»;
- «Управление научно-издательской деятельности»;
- «Дом научной коллаборации им. П.А. Чихачева»;
- «Управление развития дополнительного образования (УРДО)»;
- «Правовое управление».

Эти структурные подразделения не имеют складских помещений. В этих подразделениях имеются: вычислительная, копировальная техника, другое электрооборудование и аппаратура, не

большие запасы писчей бумаги. На этих объектах КемГУ, имеются помещения с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности «Д».

1.3 Структурные подразделения:

- «Институт инженерных технологий (ИИТ)»;
- «Колледж промышленных, информационных технологий и права»,
имеют помещения с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности «Г».

1.4 Структурные подразделения:

- «Административно-хозяйственная часть»;
- «Комбинат питания»,
имеют складские помещения для хранения расходных и прочих материалов и относятся к категории «В» по взрывопожарной и пожарной опасности.

1.5 Научная библиотека имеет помещения «Книгохранилища», которые относятся к категории по взрывопожарной и пожарной опасности «В» (пожароопасная).

Все вышеперечисленные особенности и специфика подразделений в отношении условий пожаро- и взрывоопасности обязывает руководителей структурных подразделений и руководство КемГУ уделять особое внимание противопожарной профилактике.

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А повышенная взрывопожаро- опасность	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Б взрывопожаро- опасность	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
В1—В4 пожароопасность	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б
Г умеренная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д пониженная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

2. Правила содержания территории, зданий, сооружений и помещений, путей и выходов, а также противопожарных систем. (Согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

2.1 Проезды, проходы и подъезды к колодцам пожарных гидрантов, используемым в целях пожаротушения, доступы к наружным лестницам и пожарному инвентарю необходимо содержать в исправном состоянии и доступными для использования (они должны быть всегда свободными). Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, снега и льда. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно закрывать только на внутренние, легко открывающиеся запоры. С целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и посетителей КемГУ на видных местах

1 размещены поэтажные планы эвакуации в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных в целях эвакуации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. разработан порядок содержания первичных средств пожаротушения в КемГУ. К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода обязаны быть укомплектованы стволами и рукавами. Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу. Надо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.




Пожарные шкафы, где размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для хранения ключей и опломбирования.

Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже 2-х раз в год. Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

При выборе, размещении и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями норм пожарной безопасности (раздел XIX Правил противопожарного режима России, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.).

Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие нагревательных приборов, на высоте от пола не выше 1,5 м (от верхнего края огнетушителя), в шкафах пожарных кранов, в отдельных шкафах или в специальных тумбах. Огнетушители делятся на переносные (массой до 15 кг) и передвижные (массой не меньше 15 кг, но не больше 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько ёмкостей для зарядки огнетушащим веществом (ОТВ), смонтированных на тележке. Исходя из применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на основные типы: воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и др. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых в целях защиты конкретного объекта КемГУ, определяют по нормам пожарной безопасности.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

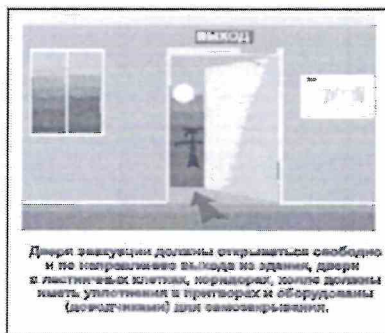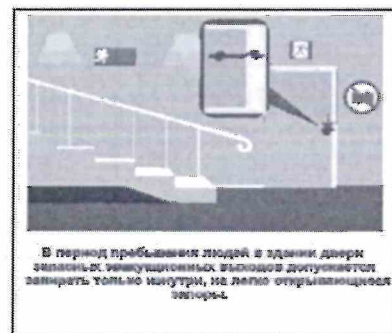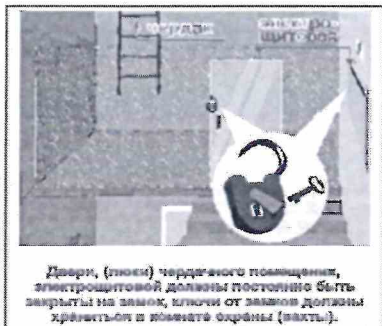

2.2 При эксплуатации помещений КемГУ запрещается:

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- монтировать глухие металлические решётки на окнах и прямках на окнах подвалов;
- устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы в целях отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках;
- снимать предусмотренные проектными решениями двери эвакуационных выходов из поэтажных холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток;
- производить изменения объемно-планировочных решений, вследствие которых ухудшаются условия безопасной эвакуации, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять, уходя из помещений, находящиеся под напряжением радиоприёмники, персональные компьютеры, бытовые электронагревательные приборы.

Запрещено курение и пользование открытым огнём на территории и в помещениях КемГУ,

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожар взрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других

предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- устанавливать глухие решётки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;
- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
- Все двери эвакуационных выходов, должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно закрывать только на внутренние, легко открывающиеся запоры.



3. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организации, в области пожарной безопасности

3.1 Работники КемГУ отвечают за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству.

3.1.1 Согласно статье 34 Федерального закона от 18.11.94 г. "О пожарной безопасности работники КемГУ обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе:

- соблюдать в помещениях и на территории КемГУ требования инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах КемГУ, приказ по КемГУ об установлении противопожарного режима и поддерживать противопожарный режим;
- соблюдать меры безопасности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- лица, которые отвечают за проведение массовых мероприятий (торжеств, дискотек, и др.) на территории КемГУ обязаны перед их началом тщательнейшим образом осмотреть помещения на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц;
- все работники, вновь принятые на работу, должны проходить противопожарный инструктаж, проводимый должностными лицами, на которых ректор КемГУ своим приказом возложил эти обязанности;
- при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них пожарную службу охраны. Сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефонам: с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112"; со стационарных телефонов: 01, 112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара, оперативному дежурному ДДС университета (тел. 900-127), на вахту учебного корпуса и руководителю структурного подразделения.
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- предоставлять в порядке, который установлен законодательством России, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки производственных, хозяйственных, иных строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА, ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ИЛИ СМЕРТИ
ЧЕЛОВЕКА**

КАТЕГОРИИ ЛИЦ	НЕТ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА	ЕСТЬ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
ГРАЖДАНЕ	ОТ 2000 ДО 3000 РУБЛЕЙ	ОТ 2000 ДО 4000 РУБЛЕЙ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА	ОТ 6000 ДО 15 000 РУБЛЕЙ	ОТ 15 000 ДО 30 000 РУБЛЕЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮР.ЛИЦА	ОТ 20 000 ДО 30 000 РУБЛЕЙ	ОТ 30 000 ДО 40 000 РУБЛЕЙ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА	ОТ 150 000 ДО 200 000 РУБЛЕЙ	ОТ 200 000 ДО 400 000 РУБЛЕЙ

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСЛЕДСТВИЯ	ШТРАФ	ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ	ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ	ДО 80 000 РУБЛЕЙ ИЛИ В РАЗМЕРЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ПЕРИОД ДО 6-ТИ МЕСЯЦЕВ	ДО 3 ЛЕТ	ДО 3 ЛЕТ	ДО 3 ЛЕТ
СМЕРТЬ 1 ЧЕЛОВЕКА	—	ДО 5 ЛЕТ	ДО 5 ЛЕТ	ДО 3 ЛЕТ
СМЕРТЬ 2-Х И БОЛЕЕ ЛИЦ	—	ДО 7 ЛЕТ	ДО 7 ЛЕТ	ДО 3 ЛЕТ

3.1.2 Должностные лица, ответственные за соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, обязаны:

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности на вверенных участках;
- следить за исправным состоянием имеющихся в наличии первичных средств пожаротушения;
- осуществлять контроль за соблюдением посетителями и работниками КемГУ правил пожарной безопасности;
- знать действующее законодательство и требования внутренних нормативных документов в сфере пожарной безопасности;
- проводить первичные противопожарные инструктажи, повторные один раз в полгода, внеплановые и целевые инструктажи;
- Согласно ст. 38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно законодательству России, несёт:
- руководитель организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

3.2 Руководитель подразделения, при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает соблюдение мер пожарной безопасности на сцене и в зальных помещениях. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются. Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Деятельность уполномоченных органов исполнительной власти, осуществляющих переданные полномочия, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения проверки систематического наблюдения

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 38 ФЗ-69 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСУТ:



• Собственники имущества;



• Руководители федеральных органов исполнительной власти;



• Руководители органов местного самоуправления;



• Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;



• Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;



• Должностные лица в пределах их компетенции.

СТ. 219 УК РФ. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека наказывается:



• Штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев;



• Либо лишением/ограничением свободы на срок до 3 лет;



• Либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.



То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц наказывается:



• Принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.



• Лишением свободы на срок до 7 лет.

3.3 С целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и посетителей университета на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана общеобъектовая инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных в целях эвакуации.

4. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утверждённый руководителем организации.

4.1 Лица, осуществляющие трудовую деятельность в КемГУ в процессе инструктажа должны ознакомиться со статьями 1-64 главы 1 (Основные положения) Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. и с локальным нормативным актом КемГУ о порядке, видах, сроках обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность в университете, по программам противопожарного инструктажа».

5. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты КемГУ. Система обеспечения пожарной безопасности. Система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

С целью обеспечения мер по предотвращению и тушению пожаров на территории КемГУ введен противопожарный режим.

Противопожарный режим - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, которые определяют комплекс организационно-технических мероприятий в университете по обеспечению пожарной безопасности.

5.1 Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в КемГУ складывается из трех основных групп:

- мероприятия по установлению противопожарного режима;

- мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках;
- мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.

5.2 Противопожарный режим в КемГУ включает:

- регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- оборудование специальных мест для курения или полный запрет курения;
- оборудование всех помещений КемГУ табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и фамилии и инициалы ответственного за противопожарное состояние в помещении;
- установление порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;
- установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной ветоши, спец. одежды;
- определение мест и допустимого количества хранения взрывопожароопасных веществ, одновременно находящихся в помещениях, на складе;
- установление порядка осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
- определение действий работников при обнаружении пожара;
- установление порядка и сроков прохождения противопожарного инструктажа и обучения по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности;
- запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего инструктажа (в том числе, лица, не прошедшие вводный и первичный инструктажи к осуществлению трудовой деятельности в КемГУ не допускаются).

5.3 Противопожарный режим в КемГУ устанавливается приказом ректора университета.

5.4 Поддержание надлежащего противопожарного режима предполагает:

- приобретение и сосредоточение в установленных местах необходимого количества первичных средств пожаротушения;
- оборудование помещений КемГУ автоматической системой сигнализации;
- оборудование помещений КемГУ автоматической системой пожаротушения (гаражные боксы);
- поддержание в исправном состоянии пожарных кранов;
- поддержание в исправном состоянии гидрантов, оснащение их необходимым количеством пожарных рукавов и стволов;
- поддержание чистоты и порядка на территории;
- содержание наружного освещения на территории в исправном состоянии;
- оборудование КемГУ системой оповещения людей о пожаре, включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию;
- поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники;
- содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, клапанов, других защитных устройств в противопожарных стенах и перекрытиях, а также устройств для самозакрывания дверей;
- своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования;
- поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны;
- недопущение установки глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов;

- содержание дверей эвакуационных выходов в исправном состоянии, свободно открывающимися;
- поддержание в исправном состоянии сетей противопожарного водопровода.

5.5 Классификация огнетушителей по виду огнетушащего вещества



Главное предназначение любого современного типа огнетушителей – это **тушение огня с помощью подачи специального огнетушащего состава**, который в дальнейшем нами будет обозначаться аббревиатурой – ОТВ.

Чаще всего, огнетушители – это цилиндрические баллоны ярко красного цвета, которые оснащаются патрубком, соплом или же трубкой для выпуска и подачи огнетушащего состава. Как только устройство приводят в рабочее состояние, под действием большого давления из баллона подаётся тушащий состав.

К основным веществам для локализации и устранения пожаров можно причислить: пену, воду, всевозможные химические и порошковые компоненты, а также газовые соединения.

Классификация огнетушителей

Все современные и используемые огнетушители можно классифицировать на основании следующих факторов:

- Способ доставки (транспортировки) к месту возгорания;
- Виды действующих ОТВ (огнетушащие вещества);
- Принцип подачи ОТВ из баллона;
- Минимальное и максимальное значение давления для вытеснения ОТВ;
- Класс возгорания, определяющий возможность использования огнетушителя.

Постараемся вкратце рассмотреть каждый из классов, чтобы примерно представлять какими в наше время могут быть огнетушители.

По способу срабатывания

Абсолютно каждый огнетушитель можно отнести к одной из следующих категорий:

- Ручные – модели, которые приводятся в действие человеком, когда тот нажимает на пусковой рычаг;
- Автоматические – начинают работать при условии достижения определённой температуры, которая выше заданной нормы. Эта категория также называется самосрабатывающие. Применяются в самых пожароопасных местах;
- Комбинированные – могут сочетать функционал как первой, так и второй категории.



(Ручной и автоматический огнетушитель)

Виды огнетушителей, которые используются на объектах КемГУ

Они могут быть:

- Воздушно-пенными;
- Порошковыми;
- Углекислотными;

Воздушно-пенные:

Главное действующее вещество в данных огнетушителях – это пена, состоящая практически на 100% из воздуха.

Этот вид эффективнее всего использовать на первых стадиях возгорания. Они лучше всего проявляют себя, когда необходимо погасить пламя, охватившее легковоспламеняющиеся материалы, твёрдые вещества и горючие компоненты, к которым относятся лакокрасочные изделия, древесина, масло и бумага.

С помощью воздушно-пенных устройств нельзя потушить пожар, разгоревшийся на электрических подстанциях с высоким напряжением. Также запрещается их задействование на пожарах, которые охватили склады с металлом и металлосодержащими материалами.

Этот вид не может использоваться для борьбы с огнём на электроустановках или для тушения щелочных металлов.

К главному преимуществу можно отнести достаточно продолжительный срок службы.

Минусами являются следующие моменты: высокий показатель коррозионной активности, необходимость ежегодной перезарядки и использование исключительно при плюсовой температуре окружающей среды, которая должна варьироваться в пределах от +5 до +50 градусов.

Порошковые

При помощи этой разновидности пожарным без проблем удаётся устранять возгорания **следующих классов: А, В, С и Е**. Это значит, что они могут быть задействованы в тушении огня, который охватил твёрдые, жидкие и газообразные вещества. Также эти модели помогут устранить возгорание на электроустановках. **Запрещается тушение пламени на пожарах категории D.**

К достоинствам порошковых моделей можно отнести универсализм, низкую стоимость и небольшие габариты. Они могут быть использованы как в бытовых, так и коммерческих помещениях, минусами можно считать отсутствие охлаждающего эффекта, повышенное загрязнение тушащих поверхностей и ухудшение обзора при тушении.

Углекислотные огнетушители

С помощью углекислотных моделей эффективно останавливается быстрое распространение пламени. Этому способствует снижение температуры огня. Также на эффективность влияют хлопья способные изолировать огонь от кислородной подпитки, заменяя его на углекислый газ. Углекислотные огнетушители позволяют быстро тушить горючие жидкости, электрические установки мощностью до 1000 В, электрическую проводку и другие материалы, которые горят лишь благодаря кислороду. К минусам специалисты относят улетучивание огнетушащего средства, риск обморожения рук при неаккуратной работе с элементами конструкции, которые отвечают за подачу ОТВ, а также негативное воздействие паров газа на организм человека.

С помощью углекислотных моделей пожарным **запрещается тушить металлосодержащие объекты, людей или же любые другие материалы, для горения которых не требуется кислород.** Эти модели активно используются в транспортных средствах, офисах, общественных и бытовых помещениях.

Применение по классу пожара

Перечисленные выше характеристики и параметры современных огнетушителей определяют их использование для тушения пожаров, которые различаются классами опасности. Самыми универсальными являются порошковые и углекислотные модели. Они могут быть задействованы для тушения практически всех типов пожаров.

А какие классы вообще существуют?

1. **Класс «А»** — пожары, в которых горят различные твёрдые вещества и материалы;
2. **Класс «В»** — возгорания, охватившие жидкие вещества;
3. **Класс «С»** — пожары, в которых необходимо тушить газообразные материалы;
4. **Класс «D»** — возгорания, которые охватили металл и металлосодержащие компоненты;
5. **Класс «Е»** — происшествия, затрагивающие исключительно электроустановки под большим напряжением.
6. **Класс «F»** — горение радиоактивных материалов и отходов



Разберём несколько видов огнетушителей, которые могут использоваться при пожарах.

- Углекислотные устройства чаще всего задействуются для локализации огня на пожарах класса «В», «С» и «Е». Они не могут использоваться пожарными для ликвидации возгорания класса «А». Заряд данных моделей состоит из диоксида углерода и углекислого газа. Через сопло подаётся очень холодная газовая струя, которая может образовать туман, иней или небольшие снежные хлопья. С помощью углекислотных моделей можно легко вытеснить кислород и существенно снизить температуру горения.
- Порошковые огнетушители одновременно задействуют для борьбы с огнём газ и порошковые соединения. С помощью последнего смесь ОВД выталкивается и взрывается. Серьёзным недостатком ОП можно считать частые повторные возгорания, после тушения очага.

Маркировка

Каждый огнетушитель обязательно маркируется.

Все модели имеют свою сокращённую аббревиатуру:

- водный (ОВ);
- воздушно-эмульсионный с фторсодержащим зарядом (ОВЭ);
- воздушно-пенный (ОВП);
- порошковый (ОП);
- углекислотный (ОУ);
- хладоновый (ОХ).

Однако это ещё не всё и согласно правилам ГОСТа, маркировка включает в себя следующую информацию, которая позволяет определить:

- Вид устройства;
- Массу заряда огнетушителя;
- Тип и класс модели;
- Разновидность конструкции;
- Условные, а также дополнительные обозначения.

Далее приводим иллюстрацию, которая наглядно демонстрирует примерную маркировку огнетушителей:



Помимо этого, на запорно-пусковом устройстве содержится следующая важная информация:

- Месяц выпуска – 2 знака;
- Год производства – 2 знака;
- Общая масса заряда ОТВ – 3 знака.

Для наглядности, разберём маркировку: **ОП – 4(з) – АВСЕ – 02.**

Подробнее рассмотрим каждый символ:

- ОП – порошковый вид;
- Масса заряда ОТВ – 4 килограмма;
- Тип устройства – Закачной;
- Класс возгораний, при тушении которых может использоваться – АВСЕ;
- Модель – 02.

Интересно, что в обозначениях могут находиться ещё три буквы: К, Р и М. Они обозначают компактную, тонкораспылённую и мелкодисперсную струю.

Этикетка огнетушителя может нести и другую информацию.

Рассмотрим несколько наглядных примеров:

- **2А 55В С Е** – огнетушитель охватывает 2 квадратных метра для пожаров класса «А», 55 квадратных метров для пожаров класса «В», а для классов «С» и «Е», метраж не указывается;
- **Ст – 50А** – это определение стали баллона.

К специфическим параметрам маркировки может относиться определение места использования, устойчивость к вибрации и взрыву.

Правила применения огнетушителей

Познакомившись с большим количеством различных моделей, важно разобраться с тем, как правильно пользоваться огнетушителями.

Как правильно пользоваться и применять в действие порошковые модели? Далее рассмотрим приведение в действие следующих моделей: ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-10.

1. Необходимо резким движением вытащить опломбированную чеку;
2. Отступить от возгорания примерно на 4 метра;
3. Привести в действие закачаный огнетушитель можно с помощью нажатия на ручку;
4. Привести в действие модель с встроенным источником давления. Для этого отводим вверх ручку запуска и нажимаем на рукоятку пистолета-распылителя;

5. Повторять предыдущее действие можно несколько раз;
6. Оптимальный угол направления струи ОТВ – 30 градусов;

Как правильно использовать углекислотные огнетушители?

Данные варианты отличаются тем, что ОТВ внутри всё время остаются под давлением своего собственного пара или газа. Эти модели отличаются универсальностью и задействуются на всех возможных пожарах. Лучше всего с их помощью тушить пожары на электроподстанциях.

Работая с углекислотой запрещается браться за раструб без средств индивидуальной защиты. В некоторых случаях сильный охлаждающий эффект приводит к понижению температуры раструба до минус 70 градусов. Последствия неаккуратного использования – ожоги термического рода.

Углекислотные огнетушители могут быть ручными и передвижными.

Как пользоваться ручными?

1. Снимаем устройство с места, где оно установлено;
2. Срываем пломбу;
3. Располагаем раструб строго горизонтально;
4. Нажимаем на рычаг;
5. Направляем выходящую струю на огонь.

Как пользоваться передвижными?

1. Разматываем резиновый шланг;
2. Выбираем место для тушения пожара;
3. Срываем пломбу;
4. Поворачиваем рычаг на себя до отказа;
5. Направляем раструб на очаг.

5.6 Надзор и контроль за выполнением требований пожарной безопасности:

- проведение должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, плановых и внеплановых проверок по оценке противопожарного состояния и соблюдения установленного противопожарного режима в подразделениях КемГУ;
- своевременное представление контрольно-измерительных приборов противопожарного оборудования и инвентаря для градуировки в органы метрологической службы;
- представление государственным инспекторам по пожарному надзору для обследования и оценки, используемых в КемГУ помещений в порядке, установленном законодательством РФ.

5.7 Обеспечение пожарной безопасности в КемГУ достигается выполнением всех вышеперечисленных мероприятий.

6. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, использовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.

6.1 При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. п.) каждый работник обязан:

- а.) при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них пожарную службу охраны. Сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефонам: с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112"; со стационарных телефонов: 01, 112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара, оперативному дежурному ДДС университета (тел. 900-127), на вахту учебного корпуса и руководителю структурного подразделения. и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

- 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красная, 6 (корпус № 1);
- пр. Советский, 73 (корпус № 2);
- пр. Советский, 73 А (корпус № 5);
- пр. Советский, 75 (корпус № 3);
- пр. Советский, 77 (общежитие № 3);
- ул. Васильева, 20 А (общежитие № 1);
- ул. Васильева, 20 Б (общежитие № 2);
- ул. Терешковой, 35 (корпус № 10);
- ул. Терешковой, 40 (корпус № 6);
- ул. Мирная, 4 (общежитие № 7);
- б-р Строителей, 47 (корпус № 7);
- б-р Строителей, 49 (корпус № 8);
- ул. Ворошилова, 24 а (общежитие № 4);
- ул. Ворошилова, 24 б (общежитие № 5);
- ул. Ворошилова, 24 в (общежитие № 6),
- б-р. Строителей 47/1 (здание бассейна «Сибирь»);
- ул. Тухачевского 33 (учебный корпус №12);
- ул. Владимира Михайлова 11а (Ботанический сад КемГУ).
- Ул. Космическая, 21А (общежитие №10)

б.) Место возникновения пожара, свою должность и фамилию, наличие угрозы людям и голосом оповестить о случившемся сотрудников, которые находятся в строении, помещении, на этаже.

6.2 Принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения или должностного лица, его заменяющего или вышестоящего должностного лица.

6.3 Задействовать систему оповещения людей о пожаре. Оповещение о пожаре сотрудников КемГУ, которые находятся в располагающихся рядом помещениях, осуществляется голосом, имеющимися техническими средствами оповещения.

6.4 Приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

6.5 При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные меры по тушению пожара имеющимися в КемГУ первичными средствами пожаротушения. Это передвижные и переносные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь (несгораемые покрывала для изоляции очага возгорания, песок, бочки с водой, ящики с песком, ведра, багры).



6.6 Эвакуация людей в КемГУ:

- с учетом сложившейся обстановки, определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону, в кратчайший срок;
- с целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и студентов и посетителей КемГУ, на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае возникновения пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации, разработана инструкция, определяющая действия сотрудников, по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации;
- исключить, условия способствующие возникновению паники;
- эвакуацию, следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
- выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;
- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
- оказывать содействие пострадавшим;
- покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

6.7 Действия преподавателей и студентов при получении сигнала о пожаре в учебном корпусе.

Независимо, где произошел пожар, при поступлении звукового сигнала о пожаре и дублирующего голосового сигнала, оповещающего «Пожар, просьба покинуть помещения», преподаватель обязан:

- при наличии или отсутствии задымления в коридоре, преподаватель должен незамедлительно определиться с путями эвакуации студентов из учебной аудитории. Приоткрыв дверь, ведущую в общий коридор, убедиться, что пути эвакуации не отрезаны огнем и дымом;
- в течение 3-5 секунд назначить старосту группы или иное лицо в качестве возглавляющего группу эвакуирующихся студентов, одновременно указав путь движения группы по основному пути эвакуации, а также указав возможные запасные пути эвакуации, на случай форс-мажорных обстоятельств, и где группа должна собраться после выхода из здания;
- встав у входа в аудиторию, проконтролировать эвакуацию студентов в том направлении, которое преподаватель счел самым безопасным для жизни и здоровья студентов;

- осуществить контроль за полной эвакуацией студентов из помещения. За физически слабыми студентами и студентами, получившими психологический шок, закрепить студентов, которые будут оказывать помощь при эвакуации;
- по завершении эвакуации в безопасное место, преподаватель должен убедиться в полносоставном выходе студентов из здания, и вместе со старостой группы провести переключку;
- во время движения необходимо передвигаться спокойно, не обгонять идущих впереди товарищей, не создавать панику. При выходе из здания, преподаватель обязательно должен сообщить на вахту учебного корпуса о количестве студентов, покинувших аудиторию и номере аудитории.

6.8 Действия преподавателей и студентов в случае невозможности эвакуации из помещения через общий коридор Убедившись, что из-за сильного задымления и высокой температурой эвакуация студентов из аудитории невозможна:

- главное постарайтесь сохранить спокойствие. Если есть возможность, уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери.
- откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут пожарную охрану, если раньше ее не вызвали другие. По прибытию пожарных подразделений, необходимо провести эвакуацию студентов по пожарной автомеханической лестнице или выдвижной трех-коленной лестнице, а также выпрыгиванием на надувной батут. Преподаватель обязан не допускать возможность выпрыгивания студентов из окон на тротуары и газоны, пресекать панику среди студентов. Полную ответственность за безопасность, сохранение жизни и здоровья студентов, в период проведения занятий, несет преподаватель.

6.9 Действия в случае обнаружения пожара. В случае возникновения пожара в первоначальной стадии своего развития, преподаватель и студенты обязаны:

- Сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефонам: с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112"; со стационарных телефонов: 01, 112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара, оперативному дежурному ДДС университета (тел. 900-127), на вахту учебного корпуса и руководителю структурного подразделения.
- принять посильные меры к эвакуации людей и тушению пожара.

6.10 Действия студентов в случае возникновения пожара в общежитии. Практически все общежития университета являются высотными зданиями и при возникновении пожара в одном из помещений общежития, может возникнуть угроза отсечения отдельных помещений (комнат) от путей эвакуации. Поэтому основными действиями при возникновении пожара для студентов является:

- при получении сигнала «Пожарная тревога» и голосового оповещения «Пожар, всем покинуть помещение», каждый студент должен взять необходимые вещи, документы и эвакуироваться из общежития. Основными путями эвакуации являются внутренние лестницы, ведущие до уровня 1 этажа.
- В случае задымления или пожара на первом этаже, эвакуация осуществляется по лестницам и через эвакуационные выходы, расположенные с тыльной стороны здания. Эвакуационные выходы открываются автоматически при срабатывании пожарной сигнализации. Если пожар был замечен поздно, огонь и дым заблокировал вас в комнате, необходимо:
- задержать распространение огня, закрыв плотно двери.
- по возможности уплотнить щели между дверными полотнами и полом смоченной водой тканью. По возможности занавесить двери одеялом. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Когда помещение заполняется дымом, можно дышать

через мокрую ткань. Нельзя прятаться под кроватями или в шкафу – так пожарным сложнее будет найти вас. Надо помнить:

- что продукты горения (угарный газ, дым) концентрируются в верхней части помещения, поэтому на высоте от 0,5 до 1,0 метра от пола всегда имеется зона чистого для дыхания воздуха и наклонившись ближе к полу, всегда можно выйти из задымленной зоны;
- что опрометчивость в действиях может привести к человеческим жертвам.

6.11 Действия человека, находящегося в задымленных помещениях:

- входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею;
- двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, насколько возможно накрыв голову плотной тканью;
- в целях защиты органов дыхания от продуктов горения использовать персональные средства фильтрующего действия или влажную ткань, закрывающую рот и нос;
- в случае невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:
- уплотнить щели дверного проема, которые пропускают дым и токсичные продукты горения, смоченным водой материалом (шторы, полотенца и т. д.);
- подавать жестовые и голосовые сигналы о помощи. Запрещается открывать окна в целях подачи сигнала о бедствии, за исключением случаев эвакуации через окно;
- попытаться, с помощью подручных и спасательных средств (веревка, штормтрапы, шторы и др.) покинуть помещение (через окно, балкон, аварийный выход), при отсутствии такой возможности, надо лечь на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей;
- при эвакуации запрещается пользоваться лифтом;
- по окончании эвакуации сверить списки, находившихся в помещениях КемГУ, с количеством эвакуированных, доложить руководителю университета о результатах эвакуации и о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

6.12 Эвакуация материальных ценностей:

- эвакуацию материальных ценностей, служебной документации проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет явной угрозы;
- если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить;
- допускать, к эвакуации материальных ценностей персонал КемГУ, который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.

6.13 Руководитель подразделения или лицо его заменяющее, должностные лица или лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в КемГУ, прибыв к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность дежурные службы в КемГУ;
- в случае угрозы жизни людей без промедления организовать их спасение, используя в этих целях имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (сигнализации и оповещения, пожаротушения, дымоудаления);
- если необходимо, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, водяные и паровые коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, которые способствуют предотвращению развития пожара и задымления (отключение оборудования в зоне пожара производится дежурным персоналом в КемГУ, по распоряжению руководителя или лица, его заменяющего);
- прекратить все работы в строении, если это допустимо по технологии, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников в КемГУ, не участвующих в тушении пожара;
- возглавить руководство по тушению пожара, до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками КемГУ, которые принимают участие в тушении пожара;
- одновременно, с тушением пожара, организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайших путей подъезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения: о пожаре, пожароопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, применяемых в производстве или хранящихся в КемГУ, о местах возможного нахождения людей, конструктивных и технологических отличительных чертах объекта, близлежащих сооружений и строений, месторасположении пожарных гидрантов и прочих средств пожаротушения.

6.14 Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

- По окончании рабочего дня и в случае пожара работник, покидающий помещение последним, обязан произвести осмотр помещения и привести его в пожаровзрывобезопасное состояние: плотно закрыть все двери и окна, отключить все токоприемники (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии), выключить свет и отключить общеобменную вентиляцию, (если вентиляция не отключается централизованно), выключить свет.

В соответствии с п. 6.24 СП7.13130-2013 утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116

- для помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции.
- В случае, если по окончании рабочего дня невозможно своими силами привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние, работник, покидающий помещение последним, обязан доложить об этом старшему должностному лицу, и действовать по его указанию.
- Запрещается по окончании рабочего дня оставлять помещение, находящееся в пожаровзрывоопасном состоянии.
- Убедившись, что покидаемое помещение находится в пожаровзрывобезопасном состоянии, закрыть помещение на ключ. Сдать ключ, под роспись, в охрану.

7. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей осуществляются согласно Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7.1 В гостиницах, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

7.2 В жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.

7.3 Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).

7.4 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в жилых помещениях, зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ».

7.5 При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры, с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений, с помощью источников открытого огня.

7.6 Проведение вводного противопожарного инструктажа осуществляется работниками Управления комплексной безопасности и завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую деятельность в КемГУ, требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, назначенное руководителем КемГУ.

После проведении вводного противопожарного инструктажа, для лица осуществляющего трудовую деятельность в КемГУ, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую деятельность в КемГУ, требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой деятельности в КемГУ не допускаются, до подтверждения необходимых знаний и умений. Вводный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую в КемГУ, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.

Разработал

Ответственный за пожарную безопасность КемГУ:



/А.А. Лачугин/

« _____ » _____ 2026 г.